


Pokrywa żelazna A15

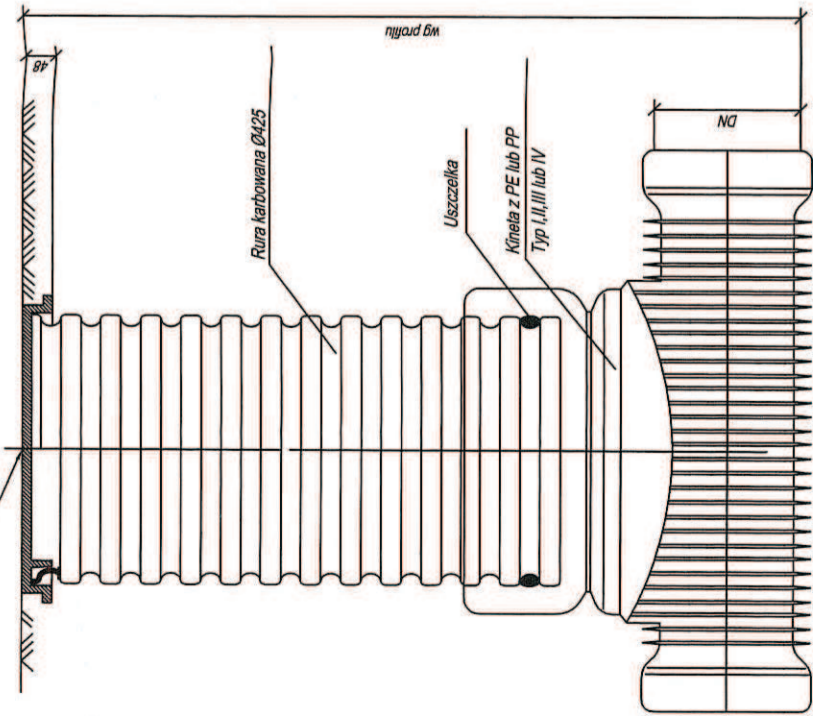

DOCIEPLIĆ KERAMZYTEM
PŁASZCZYZNĄ Z FOLII PVC

WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

SB 29

ISTN. STUDNIA KAN. SAN WG. ODRĘBNEGO OPRACOWANIA, Rzd.=168.81

Proj. włączenie do kanułu dn200 PVC, Rzd.=168.81

Wg. odrębnego opracowania

Zaprosz. kan. san. Rzd.=168.81

160.00 m n.p.m.

POZIOM PORÓWNAWCZY

P.P.B. INSTAL projekt ul. Boernera 6, Ostrowiec Sw.

RZĘDNA TERENU ISTN.						
RZĘDNA DNA KANAŁU						
NAZIOM						
ZAGŁĘBIENIE DNA KANAŁU						
SPADKI, DŁUGOŚCI						
ŚREDNICA, MATERIAŁ						
ODLEGŁOŚCI						