


N1	
kostka betonowa wibroprasowana czerwona	gr. 8cm
podsyпка z piasku	gr. 3cm
główna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/31,5mm wg PN-S-06102/97	gr. 15cm
dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego słab. mechanicznie 0/6,3mm wg PN-S-06102/97	gr. 25cm
Razem	gr. 51cm

K1	
krawężnik betonowy 15/25cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr.5cm	
ława betonowa o obj. 0,051 m³/mb	


K2	
obrzeże betonowe 8/30cm	
podsyпка cementowo-piaskowa 1:4 gr.3cm	
ława z betonu B15	

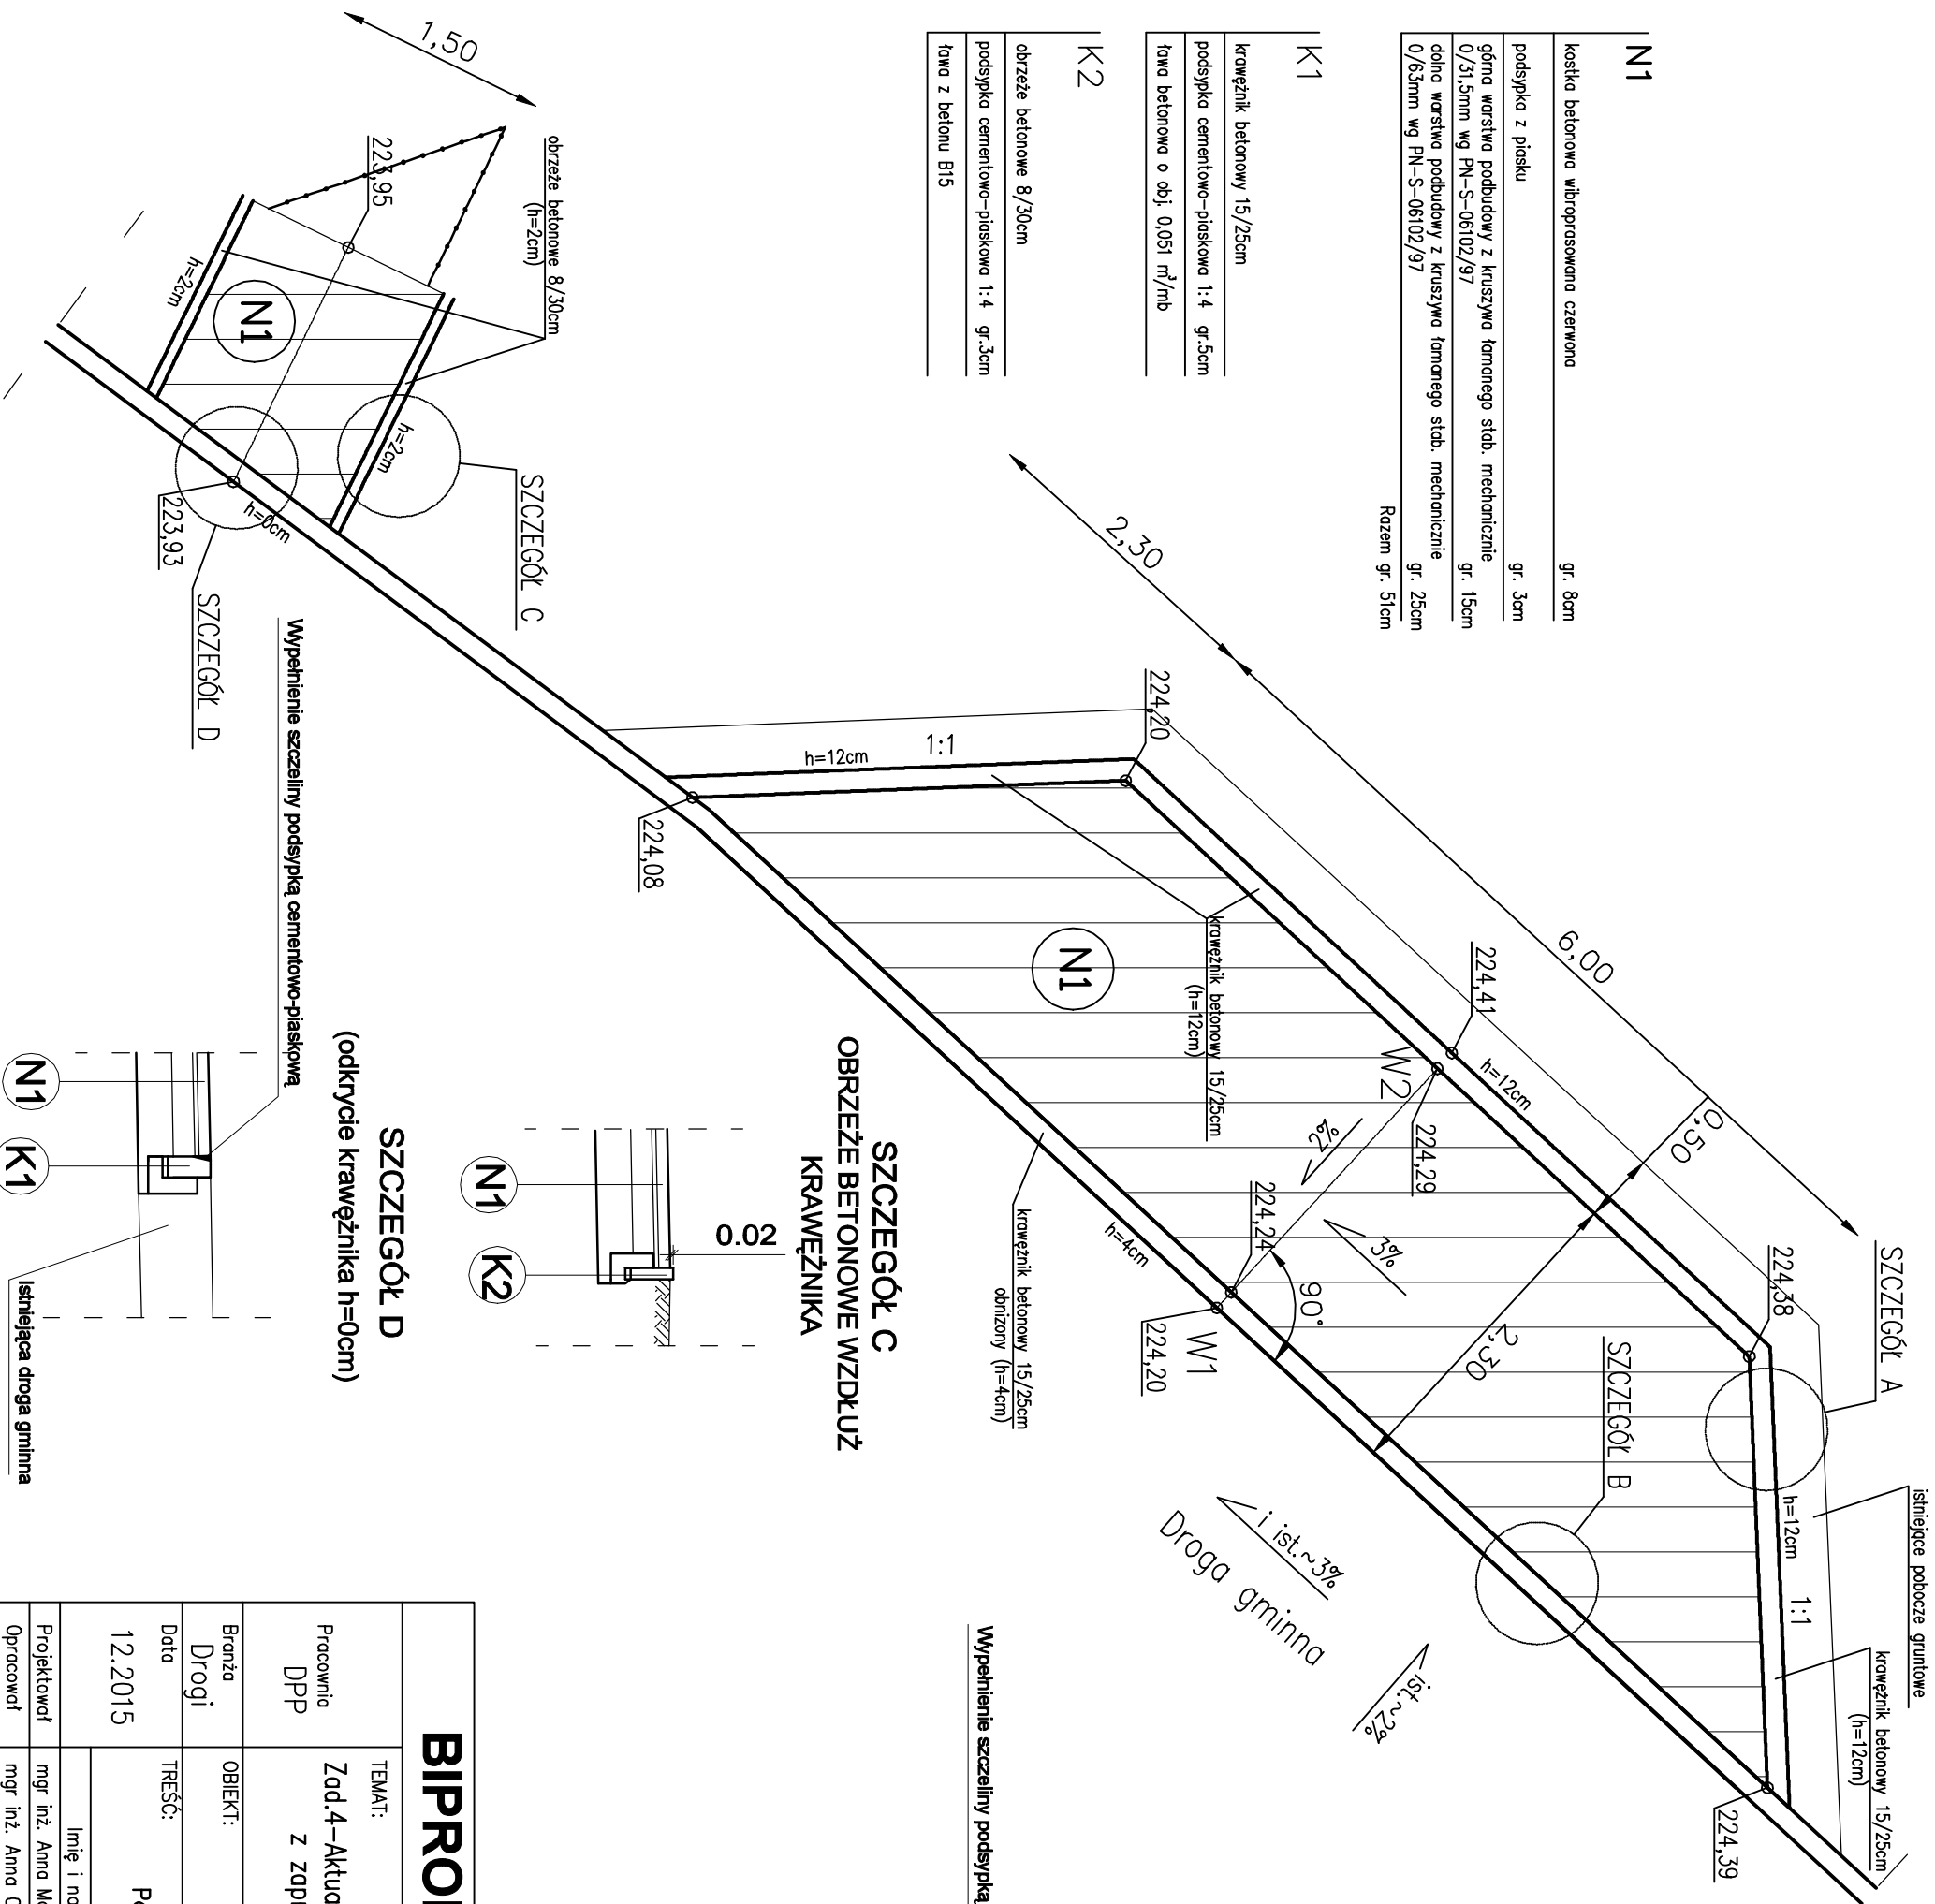

SZCZEGÓŁ A  
(odkrycie krawężnika h=12cm)

SZCZEGÓŁ B - USTAWIENIE  
KRAWĘŻNIKA NA ZAKRESIE ZATOKI  
POSTOJOWEJ  
(odkrycie krawężnika h=4cm)

SZCZEGÓŁ D  
(odkrycie krawężnika h=0cm)

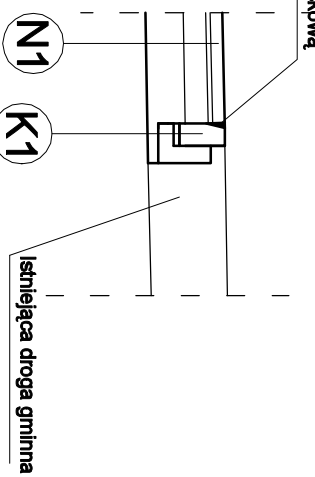

<b>BIPROKOM-KRAKÓW S.A.</b>			
TEMAT:		Nr rys. D15	
Pracownia DPP		Ilość rys. 21	
Zad.4-Aktualizacja dokumentacji kanalizacji sanitarnej wraz z zaprojektowaniem przyłączy dla miejscowości Miłków i Jędrzejów		Stadium PW	
Branża Drogi		Kanalizacja sanitarna	
Data 12.2015		TREŚĆ: Pomownia P7-szczegół zatoki postojowej	
Imię i nazwisko		Nr upr.	Specjalność
Projektował mgr inż. Anna Mazur		249/74	drogi
Opracował mgr inż. Anna Owsiak			
Sprawdził			
			Skala 1:50
			Kr/nr arch. 4530