


SKRZYŻOWANIE PROJEKTOWANEGO
KANALU Z ISTNIEJĄCYM RUROCIĄGIEM

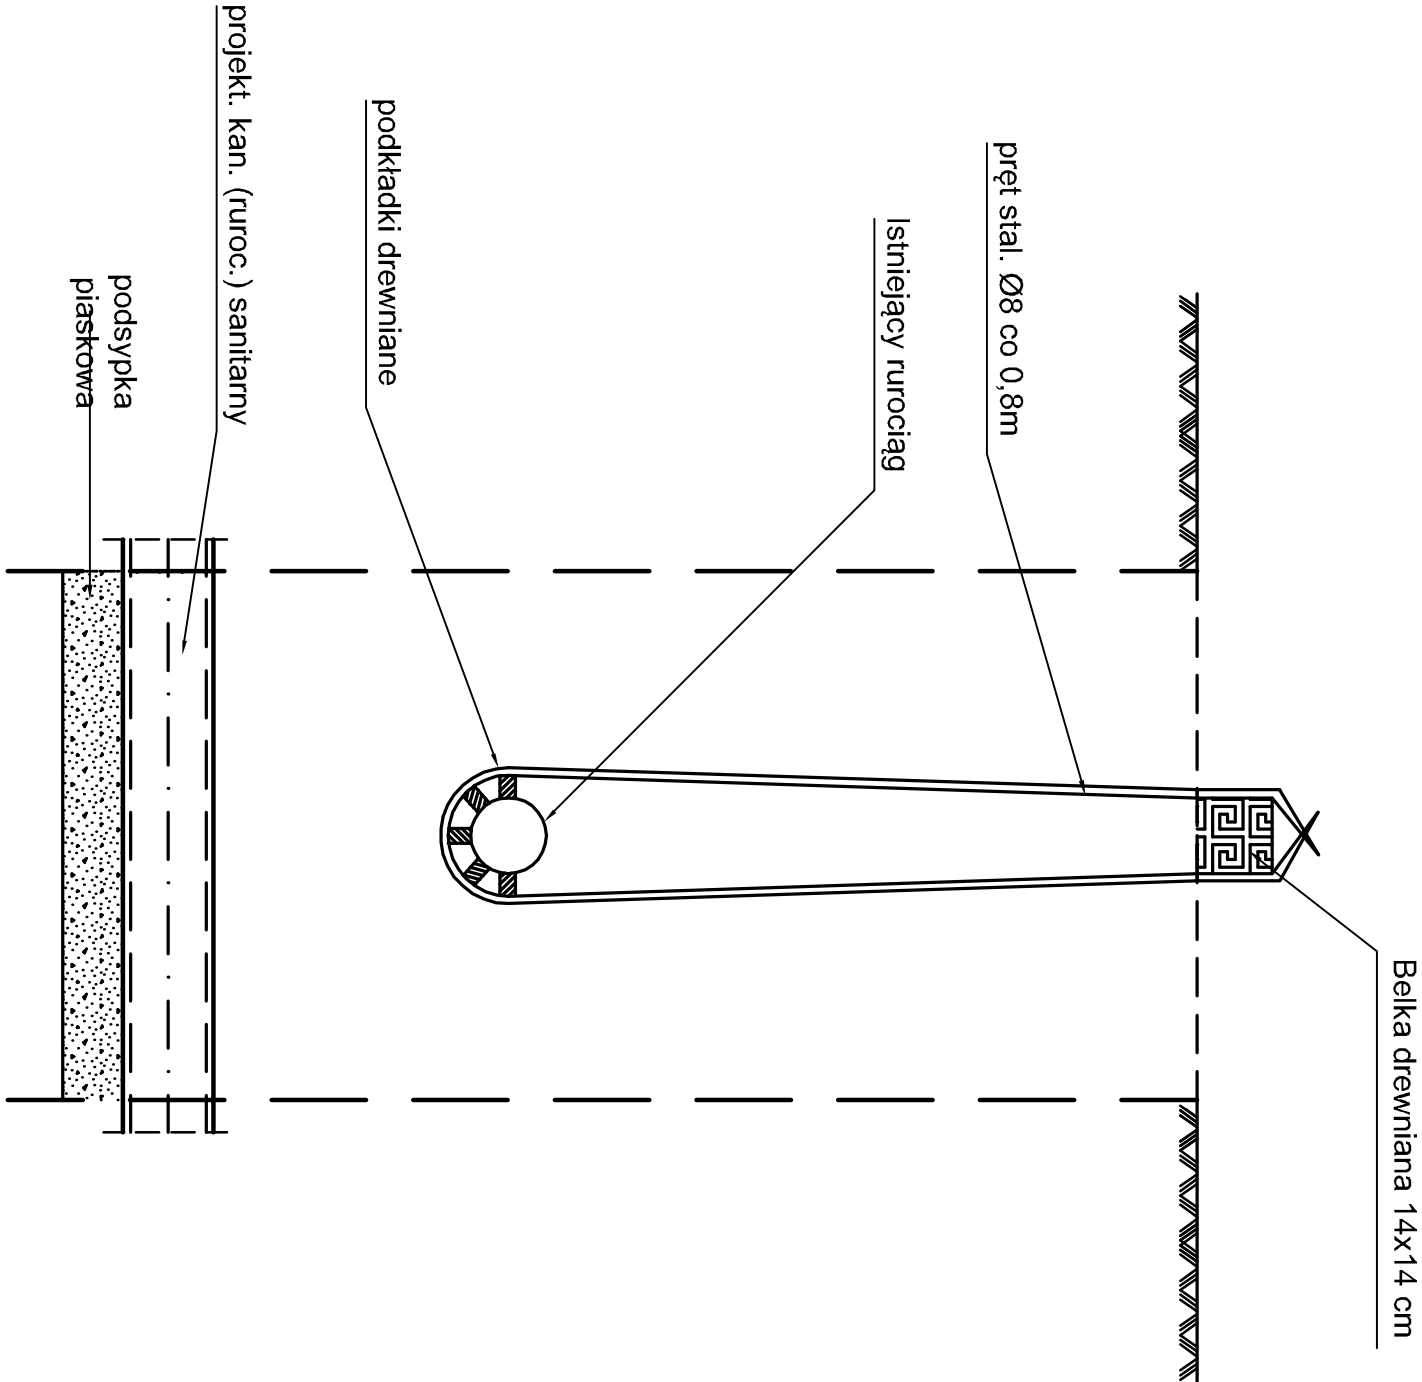


SKRZYŻOWANIE KABLI (SWIATŁOWODU)
Z RUROCIĄGIEM PODZIEMNYM :
KANALIZACJA - GAZ - WODA

W/G PNE - 76 - 05125

- 1 - dwudzielna rura osłonowa do kabli eNN typu "Arot" dvk Ø110mm o długości L = Dk + 2,0(m)
- 2 - rura ochronna AROT A160PS na światłowodzie o długości L = Dk + 4,0 (m)

Uwaga : Wykop do wysokości 0,20m powyżej istniejącego rurociągu lub kabla zasypać piaskiem zagęszczonym do wskaźnika Is \geq 96% w/g Proctora



SPOSOBY ZABEZPIECZENIA
ISTNIEJĄCEGO UZBROJENIA

WOSAN - USŁUGI PROJEKTOWE, ul. Karłowska 5/10, 25-640 Kielce				Opracowanie
	Imię i nazwisko	Numer uprawnień	Specjalność	Podpis
Projektował	mgr inż. Konrad Rachwał	SW/K/0207/POOS/13	sanitarna	
Sprawił	mgr inż. Katarzyna Zejda	SW/K/0131/POOS/06	sanitarna	
INWESTYCJA				Skala
Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Denkówek na działce nr 228 i 48 gm. Bodzechów.				1 : 20
Przedmiot rysunku				Numer rysunku
Zabezpieczenie istn. przewodów podziemnych				6